



Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.

Tel/fax: 277-95-35

e-mail: fasor@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

törzsØ: 20 cm

koronaØ: 4 m

Budapest IX. ker. - Bakáts tér

781

Fraxinus ornus

Virágos kőris

fam.: 6 m

törzsm.: 2,5 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: aszfalt, járda, térkő

talajszennyezés

gyökérsérülés

gyökérsérülés

gyökérsérülés

gyökérsérülés

gyökérsérülés

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

járolékos korona

Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérsérülés kezelése

gyökérsérülés kezelése

öntözés

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

ápoló metszés

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

visszavágott korona kezelése

vázág odvasodás kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.

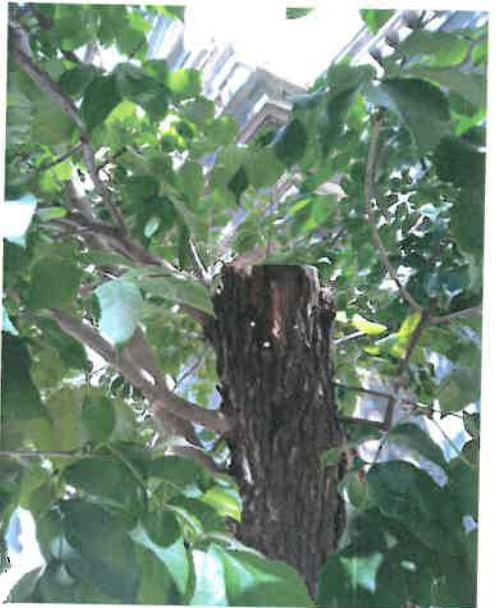

A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
nem történt



Ócsvári Gábor ev.

1143 Budapest, Ilka u. 25-27.

telefon: 06-30 9606 919

e-mail: faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

az adatlap a szakvélemény elválaszthatatlan része

dátum:

2021. augusztus 4.

hely:

Budapest, Bakáts tér (783)

azonosító:

3

tudományos név:


Platanus hispanica

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 37 cm hfa:14m

A fa értéke: 0 000 Ft

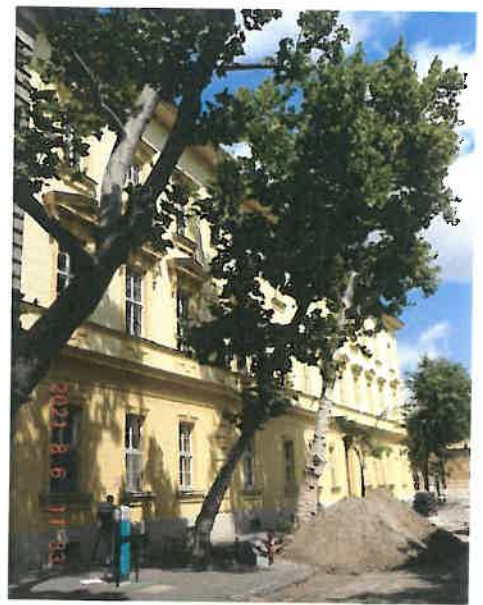

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: faverem
talajszennyezés
gyökérszélvágásban közmű
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérsérülés a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota
kéreg-sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágot
légvázágok a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2


Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajesere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
öntözés

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vázág sérülés kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=20%

FAKOPP mérés eredménye

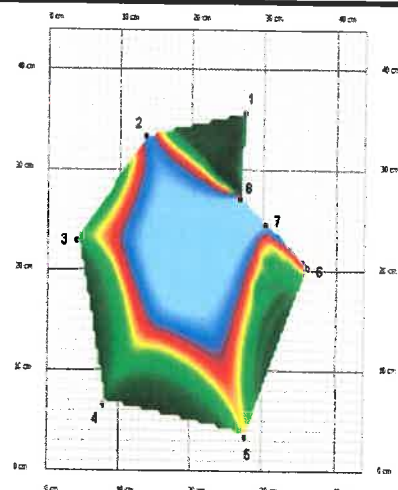

Mérés magassága:100cm

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelése elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 62 %



Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.
Tel/fax: 277-95-35
e-mail: fason@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

törzsØ: 8 cm

koronaØ: 3 m

Budapest IX. ker. - Bakáts tér

785

Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica

Magyar kőris

fam.: 5 m

törzsm.: 2,5 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: aszfalt és járda
talajszennyezés
gyökérszélvonalban közmű
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
a talajfelszínt a gyökér megemelte
gyökérsérülés a helyéről kimozdult
1,5 m-es kiemelt ágyásban
Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota
kéreg sérülés:
fagyrepedés
fátest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
farontó bogár károsítás
Radó-féle osztályzat (B): 3

Koronaalap állapota
fátest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágás
víz-zsák

Korona állapota
féloldalas
külöpontos
száraz ágak
sérült vágás
odvas vágás
visszavágott
légvezeték a koronában
elszáradó korona
Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
öntözés

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fátest kezelése
odvas kezelés
statikai megerősítés

Koronaalap kezelése
fátest kezelése
odvas kezelés
statikai megerősítés

Korona kezelése
ápoló metszés
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
visszavágott korona kezelése
vágás odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.
A fa kezelést igényel.
A fa jelen állapotában, a javasolt kezeléseket elvégzése nélkül, veszélyes.
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=45%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
nem történt





Garden Faszorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.
Tel/fax: 277-95-35
e-mail: fasor@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

törzsØ: **8 cm**

koronaØ: 4 m

Budapest I. Ker. - Bakáts tér

796

Tilia cordata

Kislevelű hárs

fam.: 4 m

törzsm.: 2 m

Gyökér és környezet állapota	
feltöltésben	
lehordásban	
talajzárás: aszfalt és járda	
talajszennyezés	
gyökérsérülés	
gyökérsérülés	
gyökérsérülés	
gyökérsérülés	
gyökérsérülés	
gyökérsérülés	
gyökérsérülés	
a talajfelszín a gyökér megemelte	
gyökérszeret a helyéről kimozdult	
1,5 m- es talaj kockában	
Radó-féle osztályzat (A): 4	

Koronaalap állapota	
fatest sérülése	
korhadás	
odvasodás	
villás elágazás	
egy pontból több vázág	
víz-zsák	

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése	
tápanyag-utánpótlás	
talajszellőztetés	
talajcsere	
gyökérkezelés	
gyökér metszés	
gyökérsérülés kezelése	
gyökérsérülés kezelése	
gyökérsérülés kezelése	
gyökérsérülés kezelése	
öntözés	

Koronaalap kezelése	
fatest kezelése	
odvak kezelése	
statikai megerősítés	

Törzs állapota	
kéreg-sérülés:	
fagyrepedés	
fatest sérülése	
korhadás	
odvasodás	
ferde növekedés	
csavarodott növekedés	
több törzs	
Radó-féle osztályzat (B): 3	

Korona állapota	
féloldalal	
külpontos	
száraz ágak	
sérült vázág	
odvas vázág	
visszavágott	
légvezeték a koronában	
letört korona csúcs, elszáradó korona	
Radó-féle osztályzat (C): 3	

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése	
kéregkezelés	
fagyrepedés kezelése	
fatest kezelése	
odvak kezelése	
statikai megerősítés	

Korona kezelése	
ápoló metszés	
korona ritkítása	
korona könnyítése:	
újítás:	
visszavágott korona kezelése	
vázág odvasodás kezelése	
statikai megerősítés	
alakító metszés, karót elvenni	
Egyedi törzsvédelem biztosítása	

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezeléseik elvégzése nélkül, veszélyes
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
nem történt



Törzs növekedésű, gyenge falsemete D=8cm



Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.

Tel/fax: 277-95-35

e-mail: fasor@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

törzsØ: 19 cm

koronaØ: 6 m

Budapest IX. ker. - Bakáts tér

804

Celtis occidentalis

Nyugati ostorfa

fam.: 10 m

törzsm.: 4 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: aszfalt és járda
talajszennyezés
gyökérszélvonalán közmű
gyökérsérülés
gyökérmélyérsérülés
gyökérmélyék odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzetet a helyéről kimozdult
1,5 m-es kiemelt ágyásban
Radó-féle osztályzat (A): 3

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérmélyék sérülés kezelése
gyökérmélyék odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéreg-sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
végigkorhadott, odvas törzs
Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota
féloldalas
kültpontos
száraz ágak
sértült vázág
odvas vázág
visszavágott
légvezeték a koronában
beszáradt ághelyek, el van nyomva
Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
ápoló metszés
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
visszavágott korona kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa törzsének többoldali pusztulásából fakadó veszély miatt kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
nem történt



Ócsvári Gábor ev.

1143 Budapest, Ilka u. 25-27.

telefon: 06-30 9606 919

e-mail: faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

az adatlap a szakvélemény elválaszthatatlan része

dátum:

2021. augusztus 4.

hely:

Budapest, Bakáts tér (809) 803

azonosító:

2

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 25 cm hfa: 9m

A fa értéke: 0 000 Ft



Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lechordásban
talajzárás: faverem
talajszennyezés
gyökérszónában közmü
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérmak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérsérülés a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 2

Törzs állapota
kéreg-sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás2
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágás
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Korona állapota
féloldalas
külpontos
száraz ágak
sérült vágás
odvas vágás
visszavágott
légvázók a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajesere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérmak sérülés kezelése
gyökérmak odvasodás kezelése
öntözés

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés


Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
újítás:
vágás sérülés kezelése
vágás odvasodás kezelése
statikai megerősítés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=25%

FAKOPP mérés eredménye

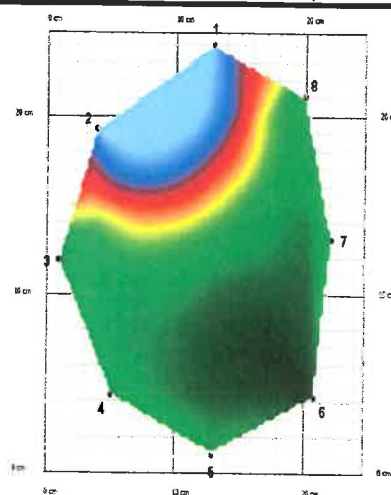

Mérés magassága: 25cm

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelése elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 75 %



Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.
Tel/fax: 277-95-35
e-mail: fasor@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

törzsØ: 20 cm

koronaØ: 6 m

Budapest IX. ker. - Bakáts tér

818

Fraxinus pennsylvanica

Amerikai kőris

fam.: 10 m

törzsm.: 4,5 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: aszfalt és járda
talajszennyezés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérsérülés a helyéről kimozdult
1,5 m-es kiemelt ágyásban

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota
kéregsérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágás
víz-zsák

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vágás
odvas vágás
visszavágott
légvezeték a koronában
korhadt vágás, gombás

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés odvasodás kezelése
öntözés

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvas kezelés
statikai megerősítés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvas kezelés
statikai megerősítés

Korona kezelése
ápoló metszés
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
visszavágott korona kezelése
vágás odvasodás kezelése
statikai megerősítés



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
41 %



A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.

Tel/fax: 277-95-35

e-mail: fasor@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

dátum:

2024 június 25.

hely:

Budapest IX. ker. - Bakáts tér

azonosító:

820

tudományos név:

Fraxinus ornus

magyar név:

Virágos kőris

törzsØ: 28 cm

koronaØ: 4 m

fam.: 11,5 m

törzsm.: 3 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: aszfalt és járda
talajszennyezés
gyökérszélvonalban közmű
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérsérülés a helyéről kimozdult
1,5 m-es kiemelt ágyásban
Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota
kéregcsérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
tumoros, pusztuló fatest
Radó-féle osztályzat (B): 2

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Korona állapota
féloldalas
kültpontos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágott
légvezeték a koronában
Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
öntözés

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvas kezelés
statikai megerősítés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvas kezelés
statikai megerősítés

Korona kezelése
ápoló metszés
korona ritkítása
korona könnyítése:
újítás:
visszavágott korona kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
181 %



A fa állapota jó, kezelési nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül veszélyes.

A fa állapota jelentősen leromlott, kivágását javaslom.



Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.

Tel/fax: 277-95-35

e-mail: fasor@gardenkft.hu

Favizsgálati adatlap

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

törzsm.: 8 cm

koronaØ: n.a. m

Budapest IX. ker. - Bakáts tér

829

Tilia cordata

Kislevelű hárs

fam.: 1,5 m

törzsm.: 1 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: aszfalt és járda
talajszennyezés
gyökérszélénél közmű
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérsérülés a helyéről kimozdult
1,5 m-es kiemelt ágyásban
Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota
kéregszélesítés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
félbetört törzs
Radó-féle osztályzat (B): 2

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Korona állapota
féloldalas
kültpontos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágott
légvezeték a koronában
nincs korona
Radó-féle osztályzat (C): 1

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
öntözés

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvas kezelése
statikai megerősítés

Koronaalap kezelése
litosi kezelése
odvas kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
ápoló metszés
korona ritkítása
korona könnyítése
ifjítás:
visszavágott korona kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel

A fa kezelést igényel.

A fa korábban derékba tört. Valódi fává már nem fog fejlődni.

Kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=25%

FAKOPP vizsgálat törzsbiztonság értéke (2019)
nem történt

