

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló közterületi, továbbá magánterületi ingatlan(ok)on történt fakivágásokról a 2023. októberében érkezett kérelmek/bejelentések alapján


Sor-szám	Kivágással érintett ingatlan címe	Kivágással érintett ingatlan helyrajzi száma	Előzetes kérelem, vagy utólagos bejelentés?	Kivágott/kivágandó fa/fák darabszáma	Kivágott/kivágandó fa fajtája	törzsátmérője (cm)	Kivágás indoka	Kizárások fennáll-e?
1.	Aszódi út – Osztag utca sarok	38236/149	előzetes	1	fehér akác	46	A fa közúti baleset miatt olyan mértékben sérült, hogy balesetveszélyes.	igen
2.	Epreserdő u. 4. sz. előtti közterület	38236/202	előzetes	1	bíbirses nyár	23	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
3.	Pöttyös u. 7. sz. ház előtti közterület	38236/389	előzetes	1	díszalma	28	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
4.	Dési H. u. 5. sz. alatti társasház 3. lph. mögötti zölterület	38236/202	előzetes	1	mandulafa	23	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
5.	Hurok u. 9. sz. előtti közterület	38236/389	előzetes	1	fekete nyár	33	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
6.	Ifjú munkás u. 18. előtti közterület	38236/208	utólagos	1	magas kőris	40	A szakvélemény alapján a fa balesetveszélyes volt.	igen
7.	Illatos út, Illa Center előtti közterület	38228	előzetes	1	kanadai nyár	68	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
8.	Egyetértés u. 1-3. sz. előtti közterület	38236/264	előzetes	1	lisztes berkenye	32	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
9.	Aranyvirág sétány 9. sz. előtti közterület	38236/232	előzetes	1	mezei juhar	25	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
10.	Markusovszky tér, kutya futtató	36847	előzetes	1	keskenylevelű kőris	40	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen

Abdi-Ortag
Mr.
Kat. waku,
1605P
58236/149

1.)



Tartalom

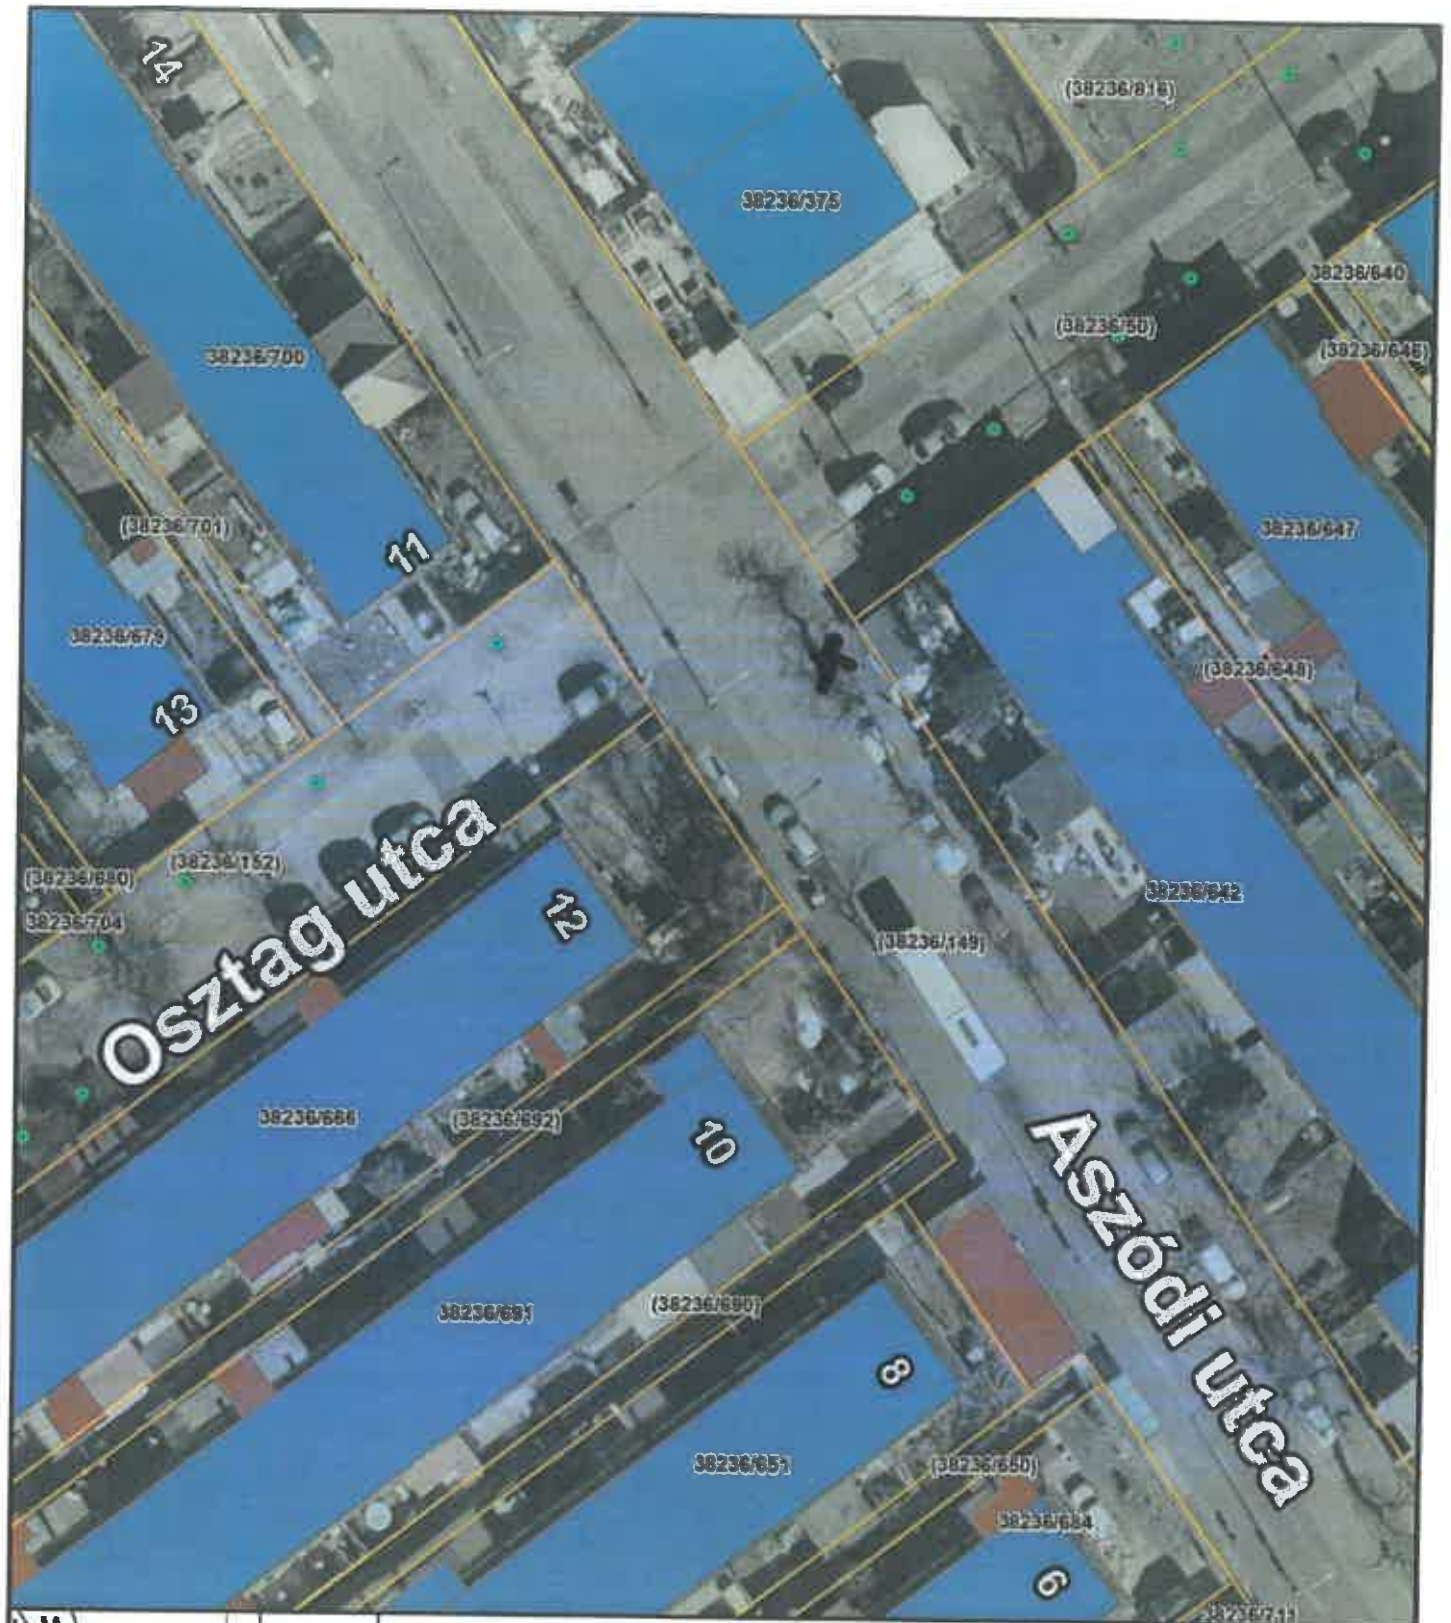

Budapest Főváros IX. Kerület - Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal



1:500



Készítette: LACZKÓ Lórántné (Ferencváros)



Az adatszolgáltatás nem teljes körű! További információkért olvassa el az építési szabályzatokkal kapcsolatos helyi rendeleteket!

Ерксардъ и .н.к.
Кат. номер: 16423
38236/202

2)



Tartalom

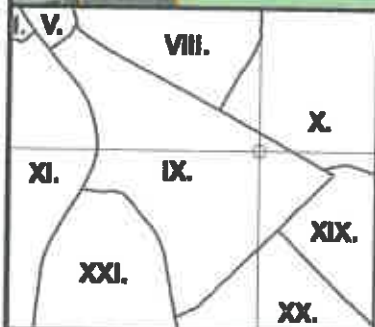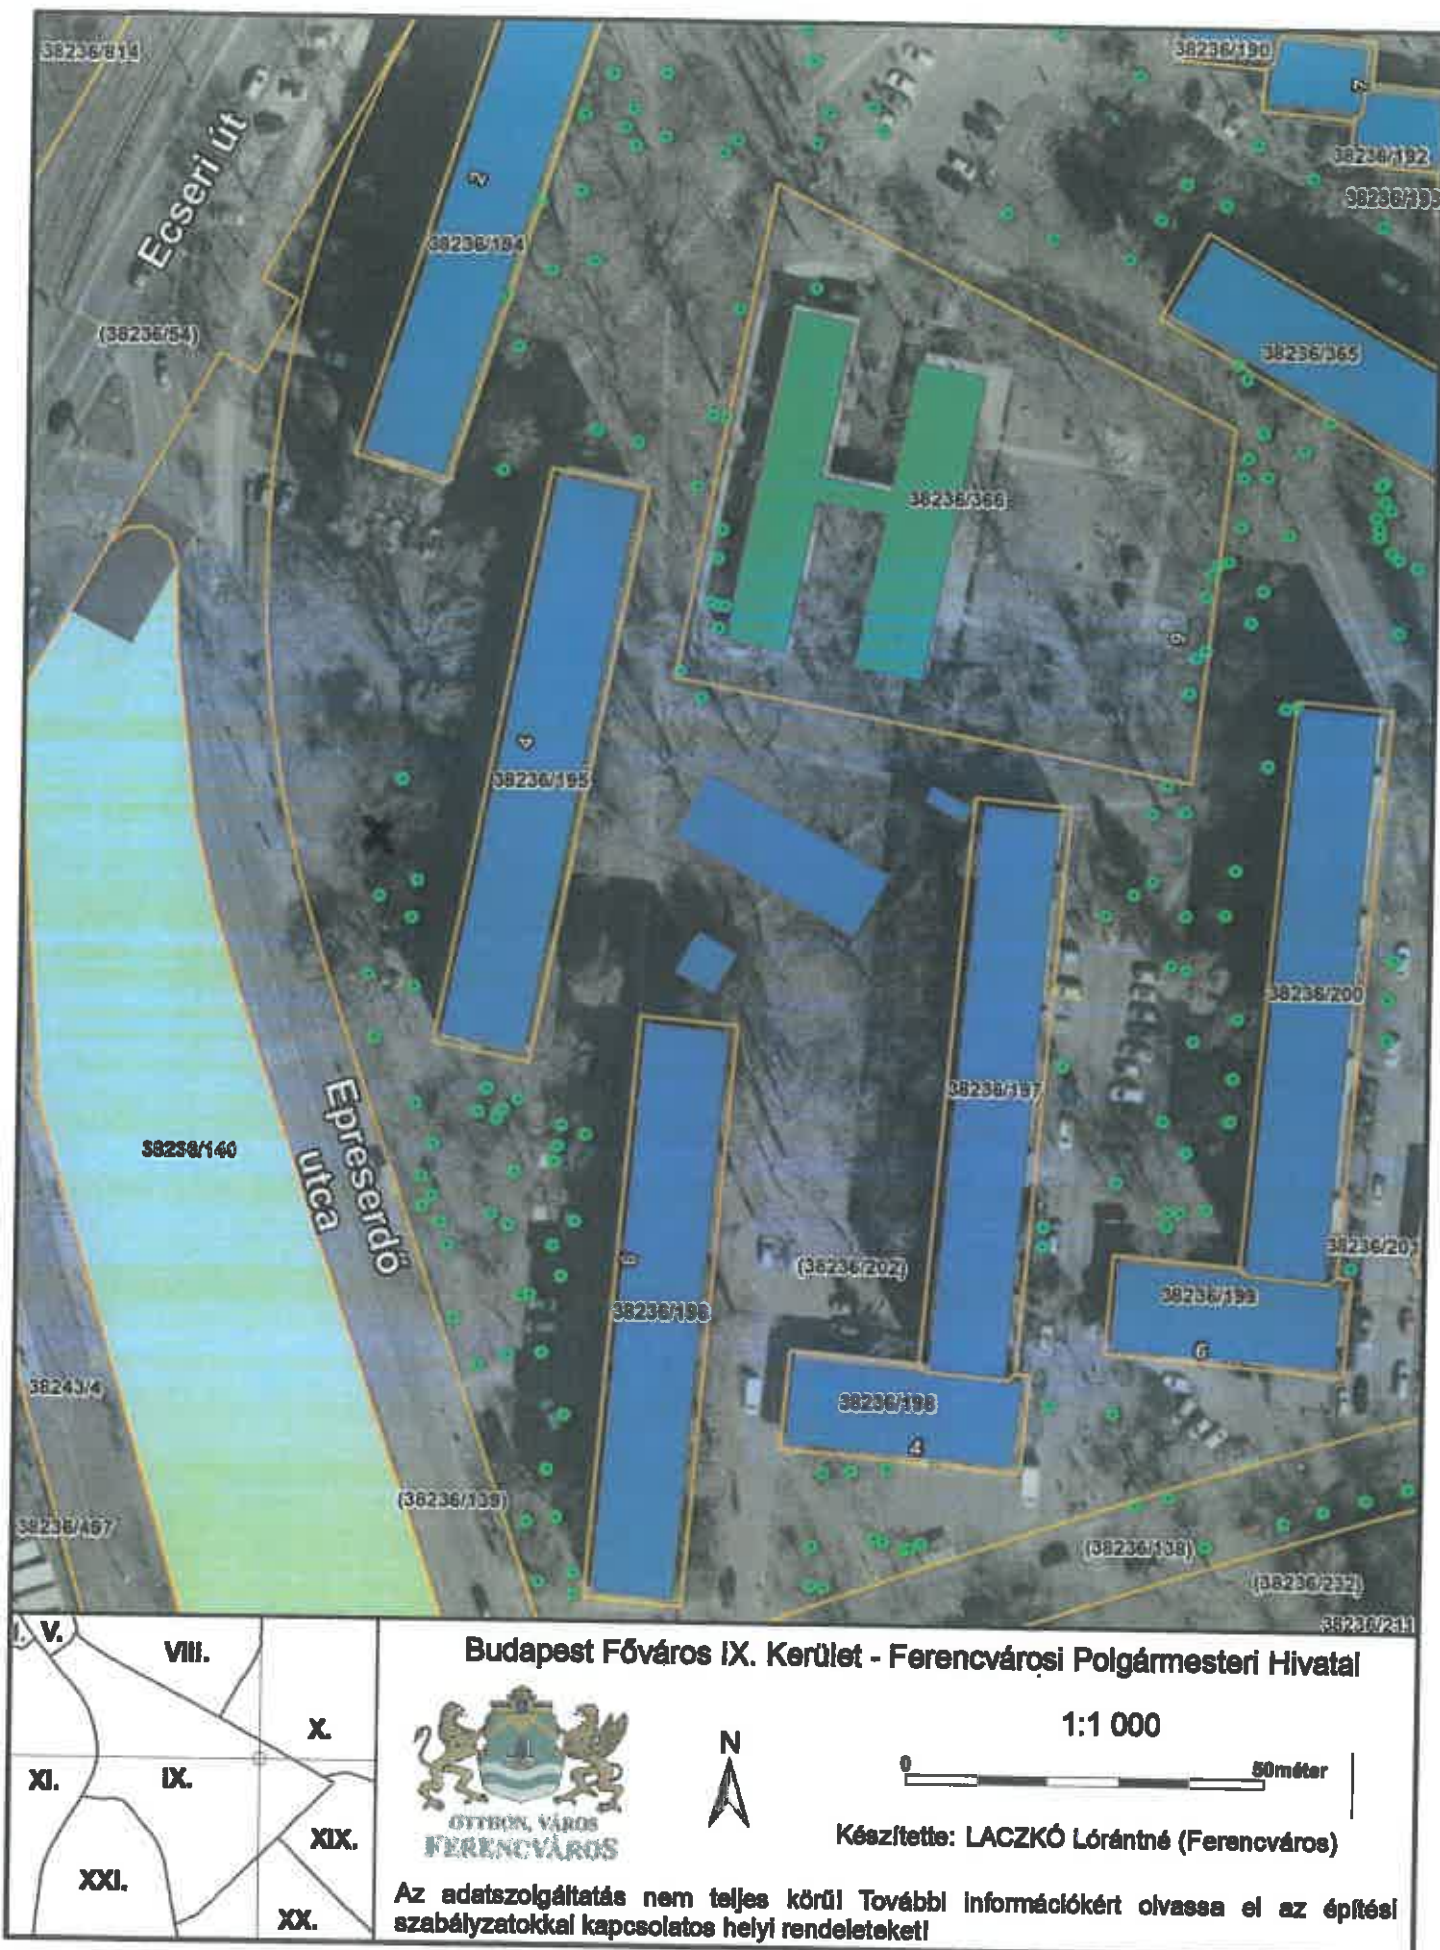

Budapest Főváros IX. Kerület - Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

ÖTTÖM, VÁROS
FERENCVÁROS

N

1:1 000

0 50méter

Készítette: LACZKÓ Lórántné (Ferencváros)


Az adatszolgáltatás nem teljes körű! További információkért olvassa el az építési szabályzatokkal kapcsolatos helyi rendeleteket!

Pöthyös u. 7.
58236/389
Kat. uokua,
niuce

13



Tartalom

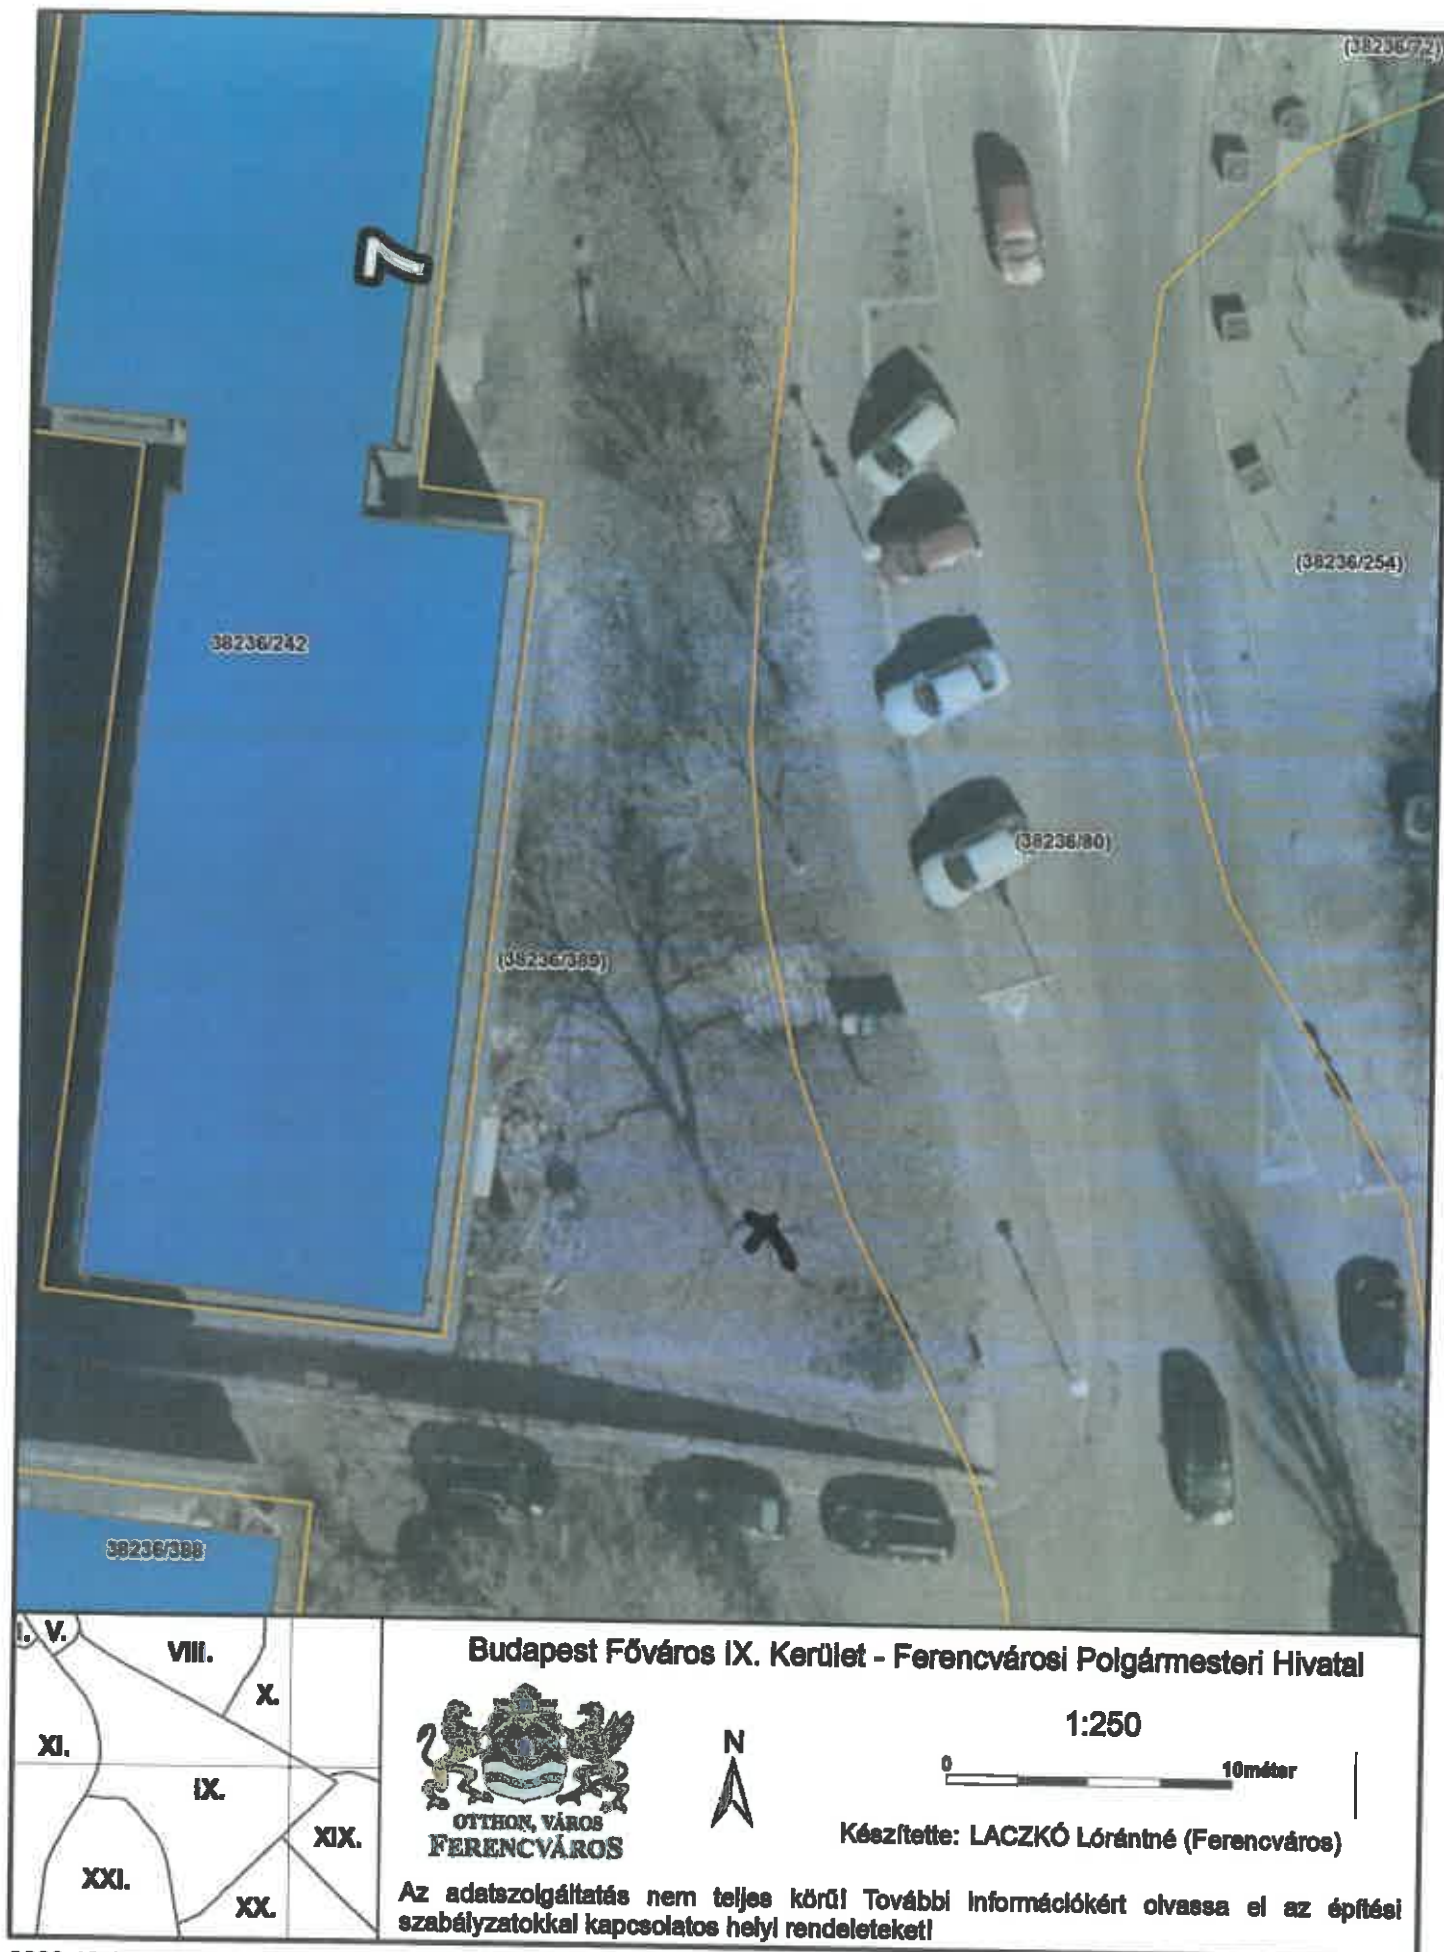

2023.10.10

Desi Kuberu
5.
Kat. Makui
12/01/18
38236/202

4.




Hutbol u. 9.
Kat. bolin: 18003
38236/389



57

Tartalom

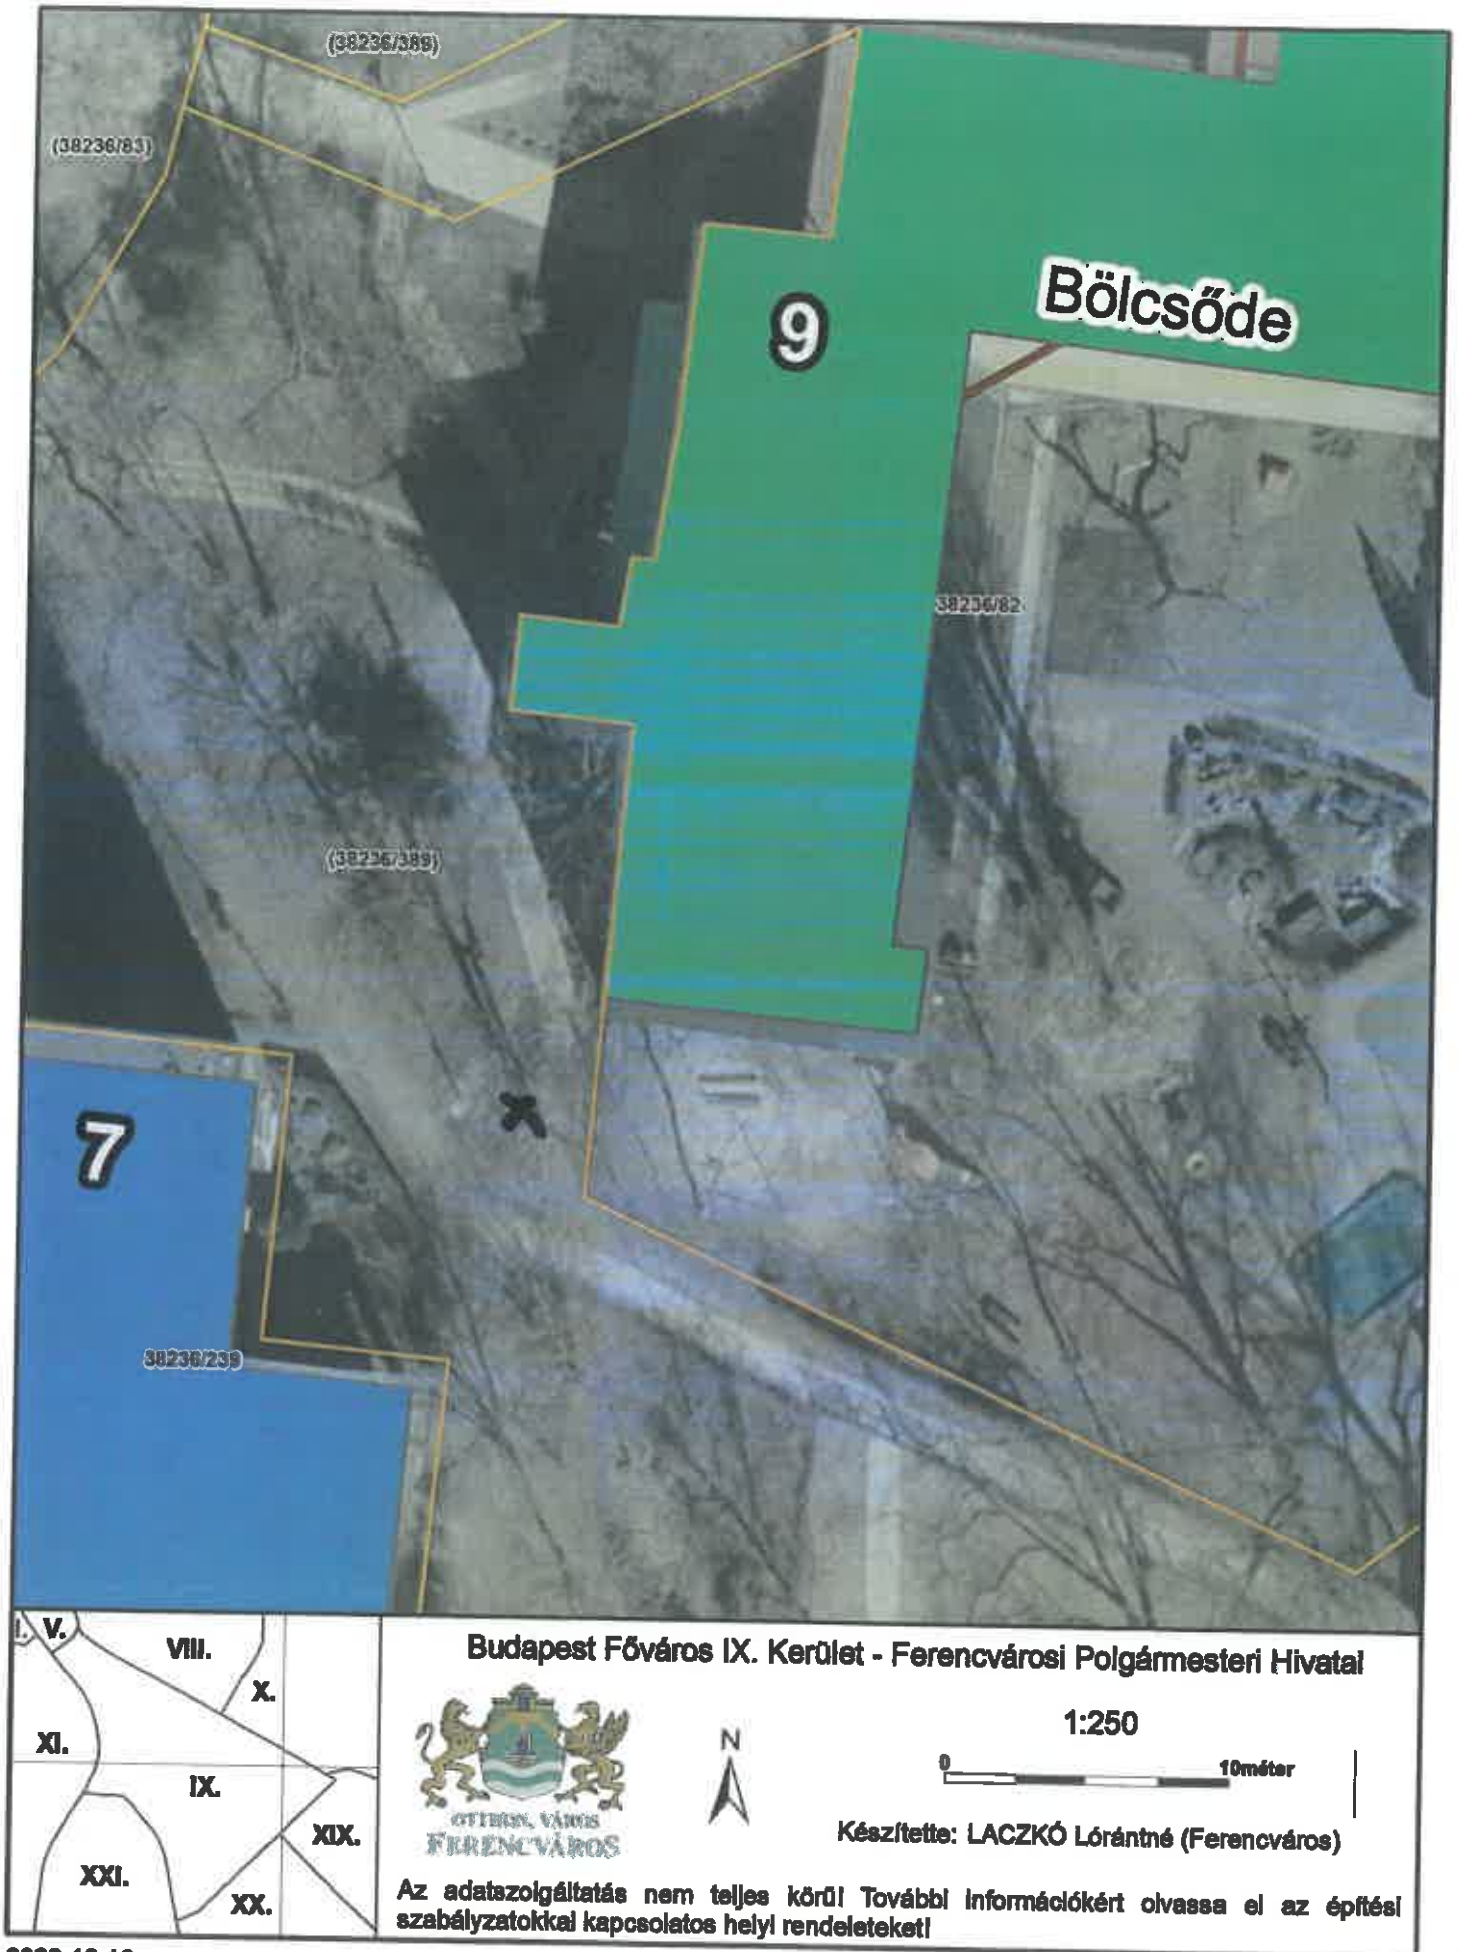

2023.10.10



Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.

Tel/fax: +36 1/277-95-35

E-mail: fasor@gardenkft.hu

Web: gardenfasolas.hu

Készítette:

Békési Péter
okl. erdőmérnök

favizsgáló-, faápoló szakmérnök



Vizuális favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Alapadatok	
Helység	Budapest IX.
Helyszín	Iffjámunkás u. 18.
Azonosító	13006
Felvétel ideje	2023. június 21.
Tudományos név	Fraxinus excelsior
Magyar név	magas kőris

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes fafaj
Fa becsült kora (év)	38
Fa gazdasági értéke	101 250 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	40
Törzsmagasság (m)	3
Koronaátmérő (m)	7
Magasság (m)	15

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	parkfa
Védettség	Magas lakóiráságú, környezetben ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	általános
Fahelyvédelem jellege	nincs
Törzsvédelem	nincs
Légvezeték	nincs
Közelbi műtárgy	nincs
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai jók

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Egyéb észrevétel:ép gyökérnyak	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel:koronaalaptól hosszan behasadt	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel:Korona fele viharban leszakadt	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Egy évtizeden belül lecserélendő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A fa elhanyagolt állapotban van	


Javaslat	
További vizsgálat elvégzése Nem szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	



Sp. d. u. 18.



Tartalom


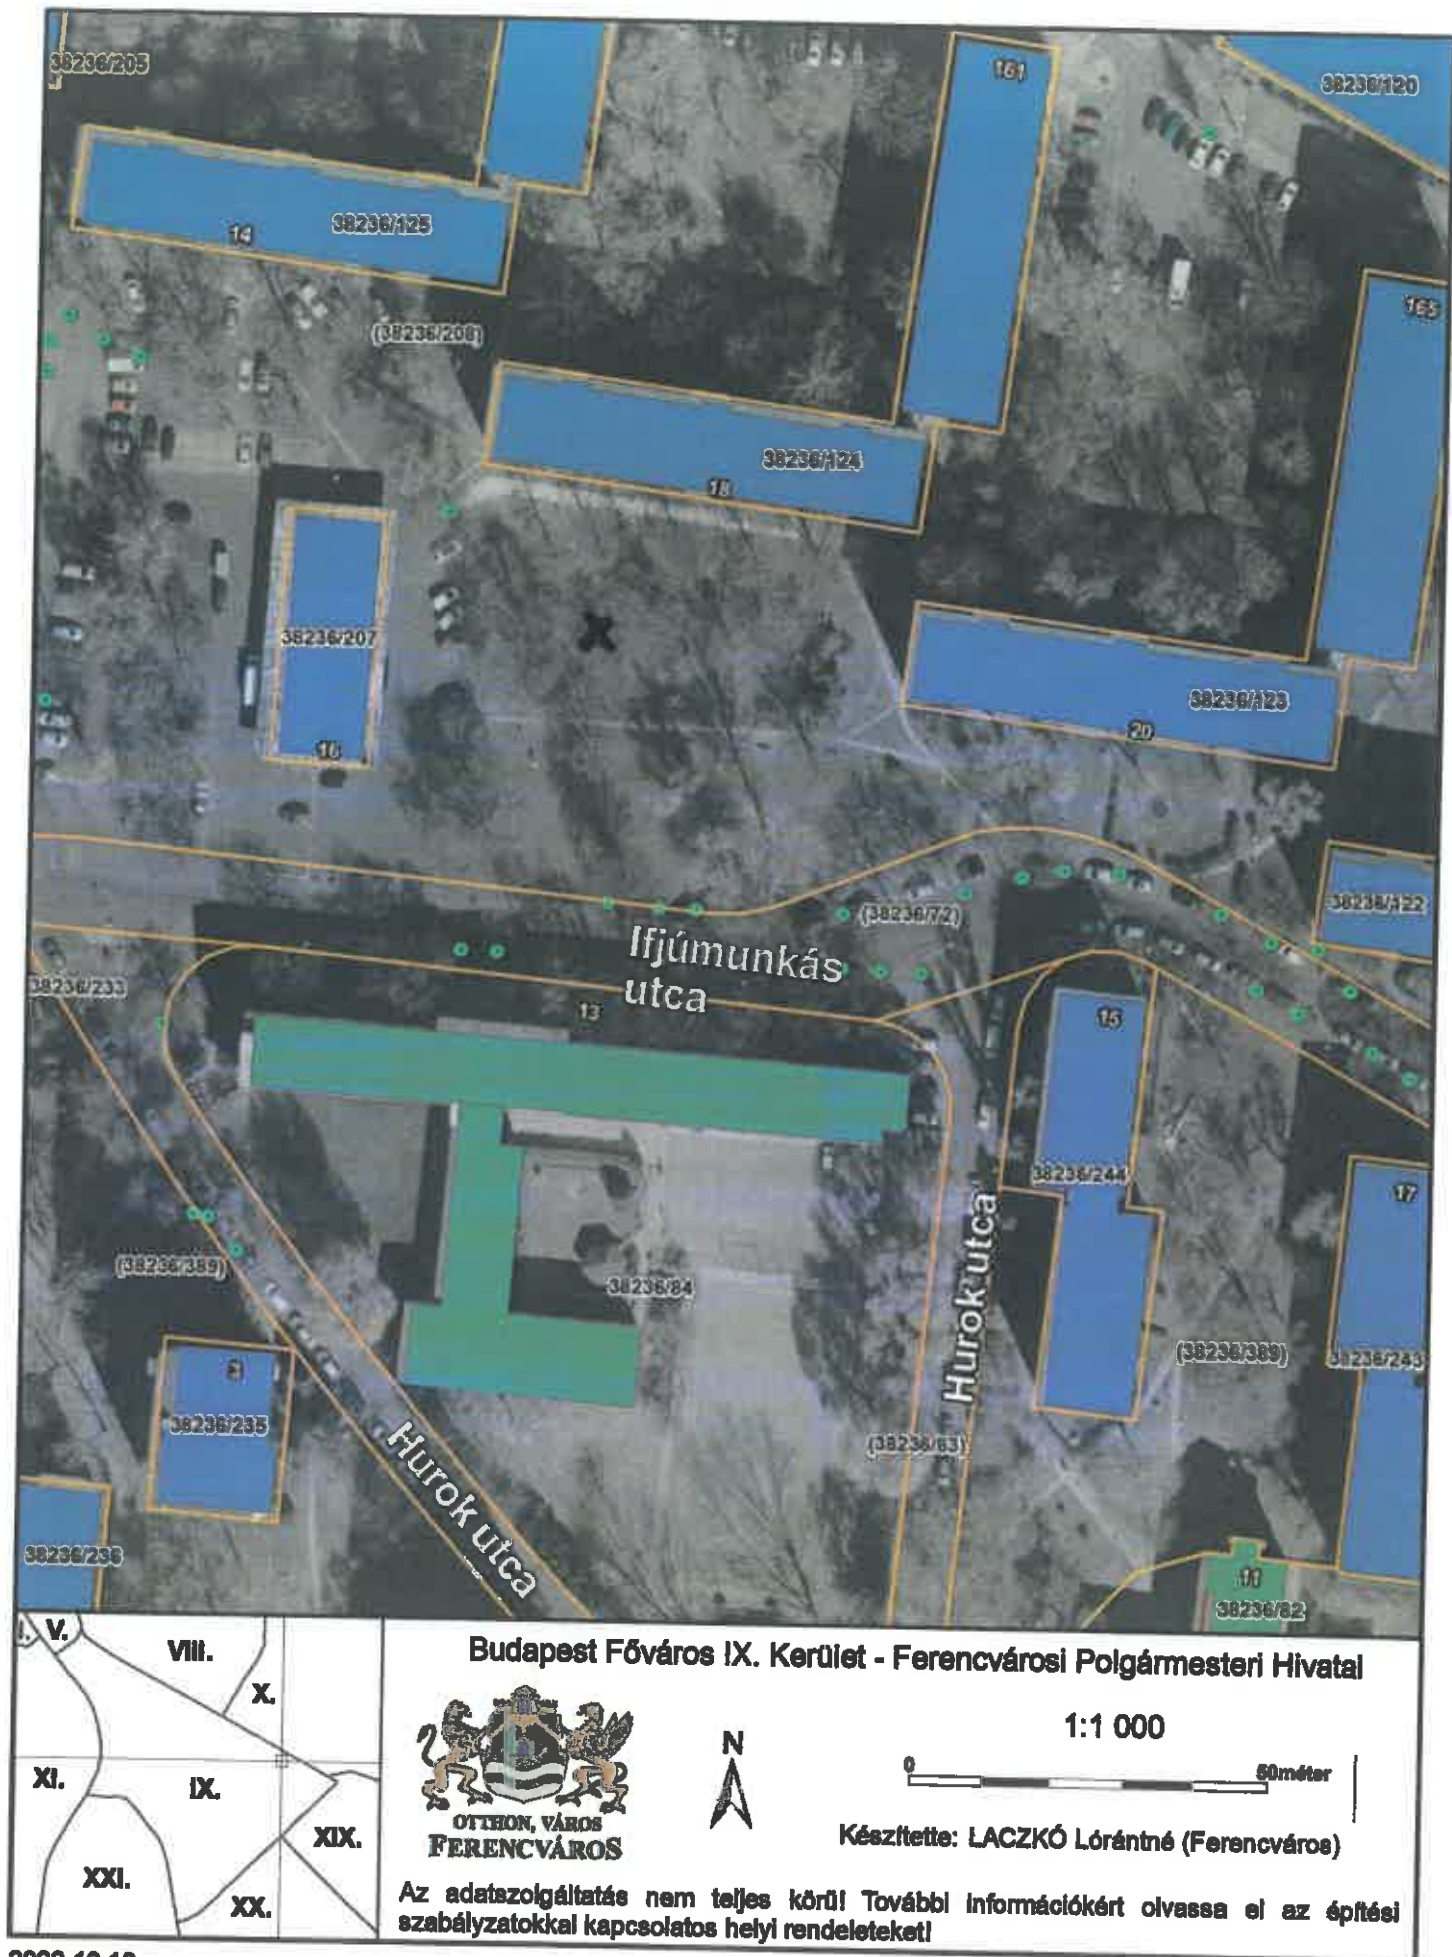


Slabos mēt. kat. k. 1877h, 38228 hrtz.

7.



Tartalom

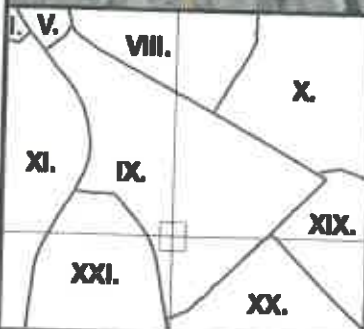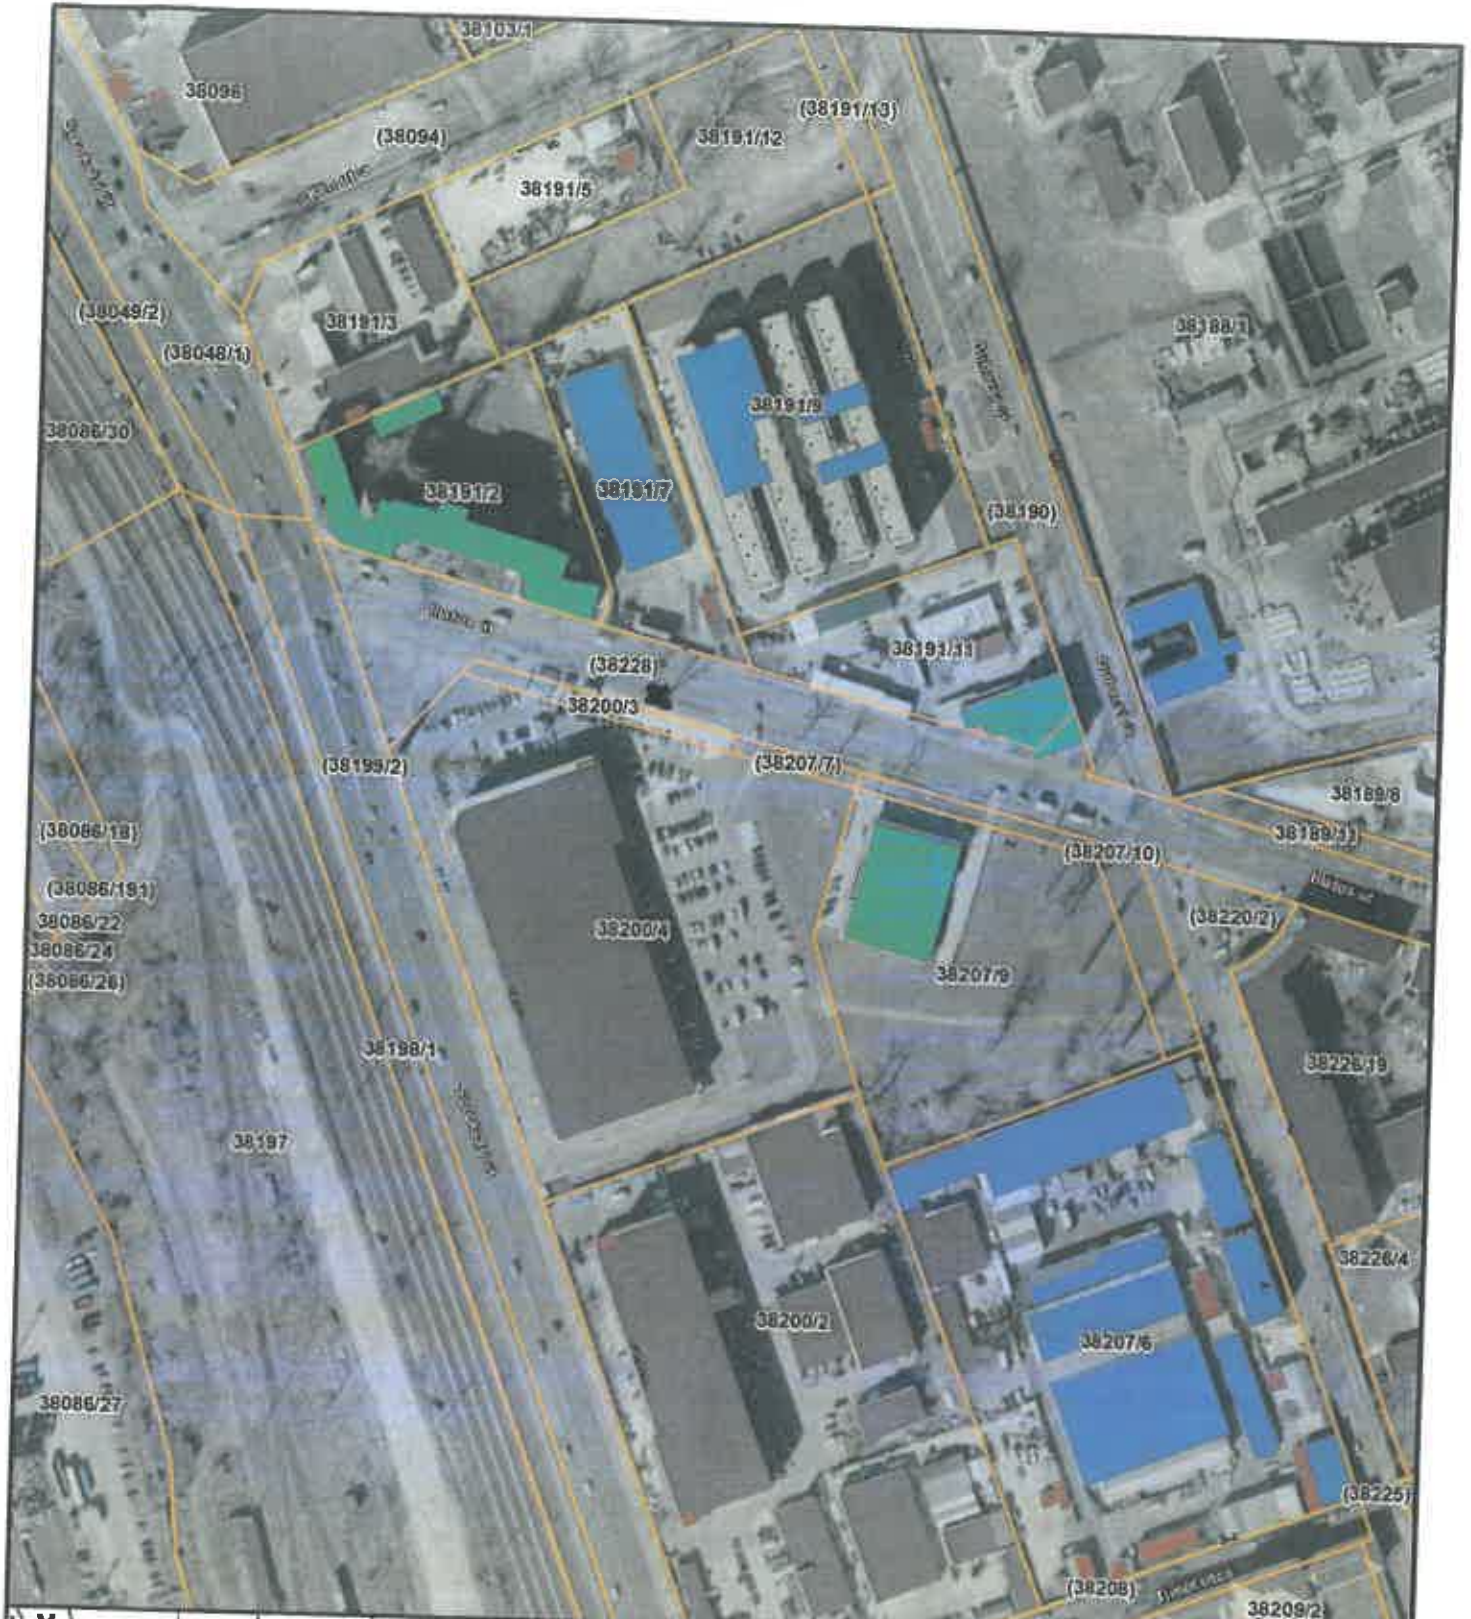

Budapest Főváros IX. Kerület - Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal



1:2 500




Készítette: LACZKÓ Lórántné (Ferencváros)

Az adatszolgáltatás nem teljes körű! További információkért olvassa el az építési szabályzatokkal kapcsolatos helyi rendeleteket!


2023.10.10

Egyetem utca n. 1-3, 19586
38236/264
19586 hat. m.

8)

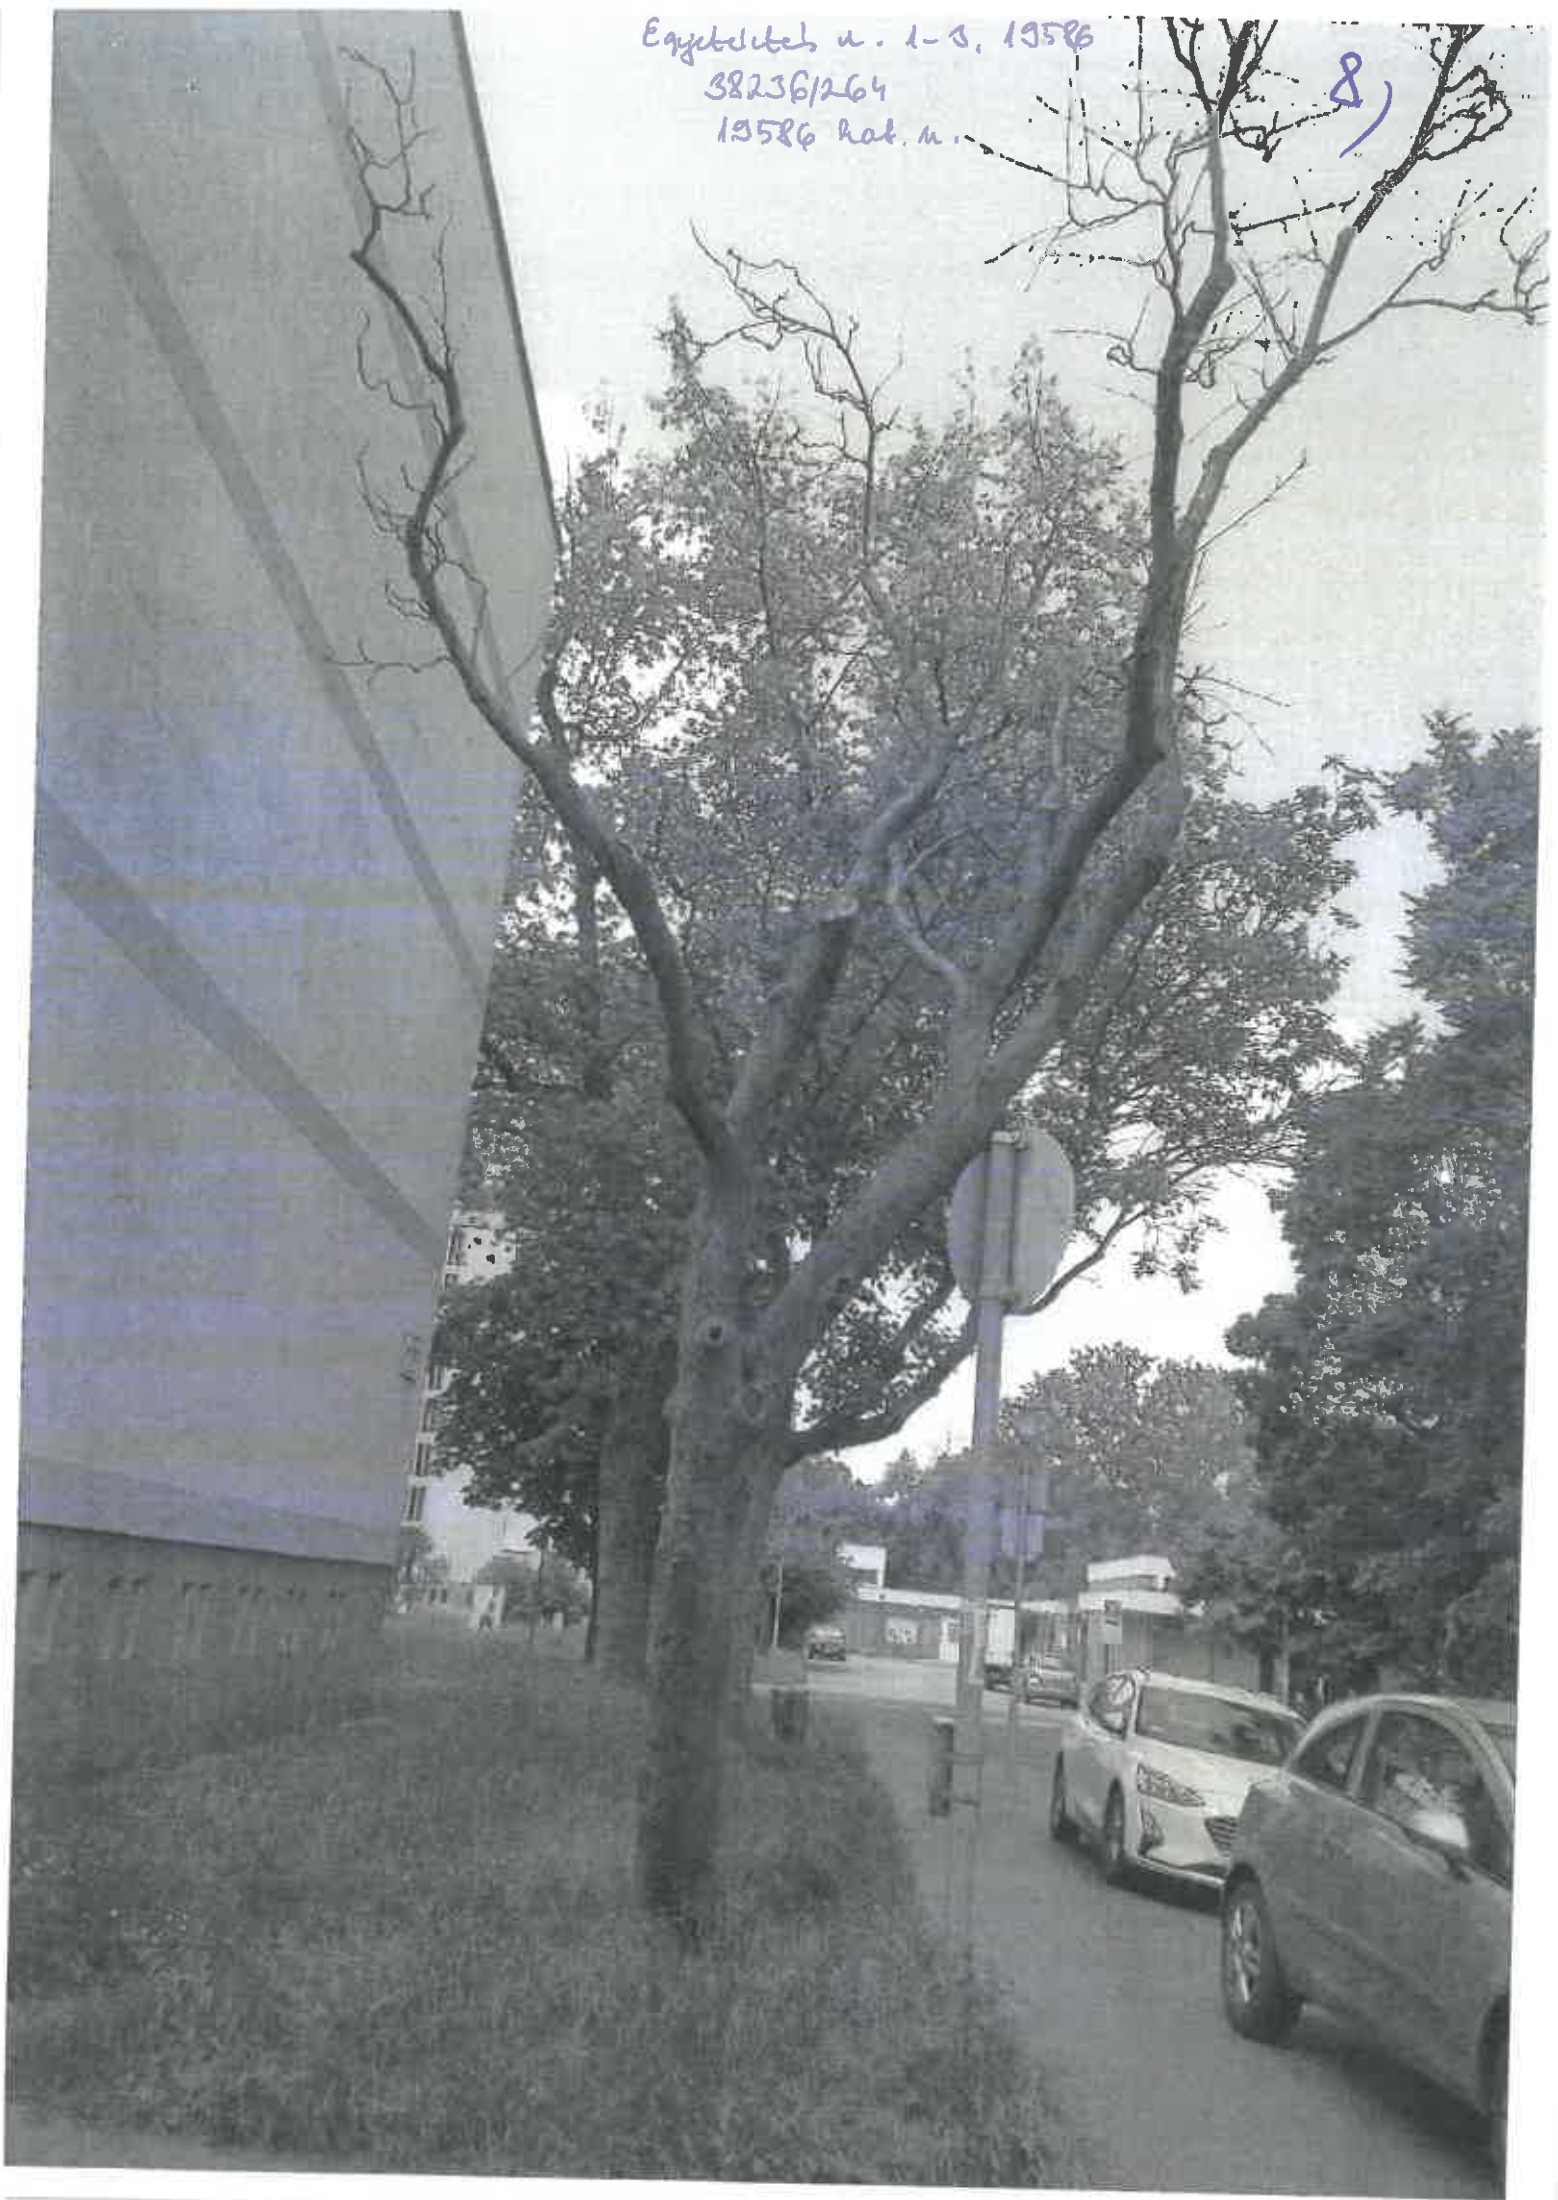

Tartalom

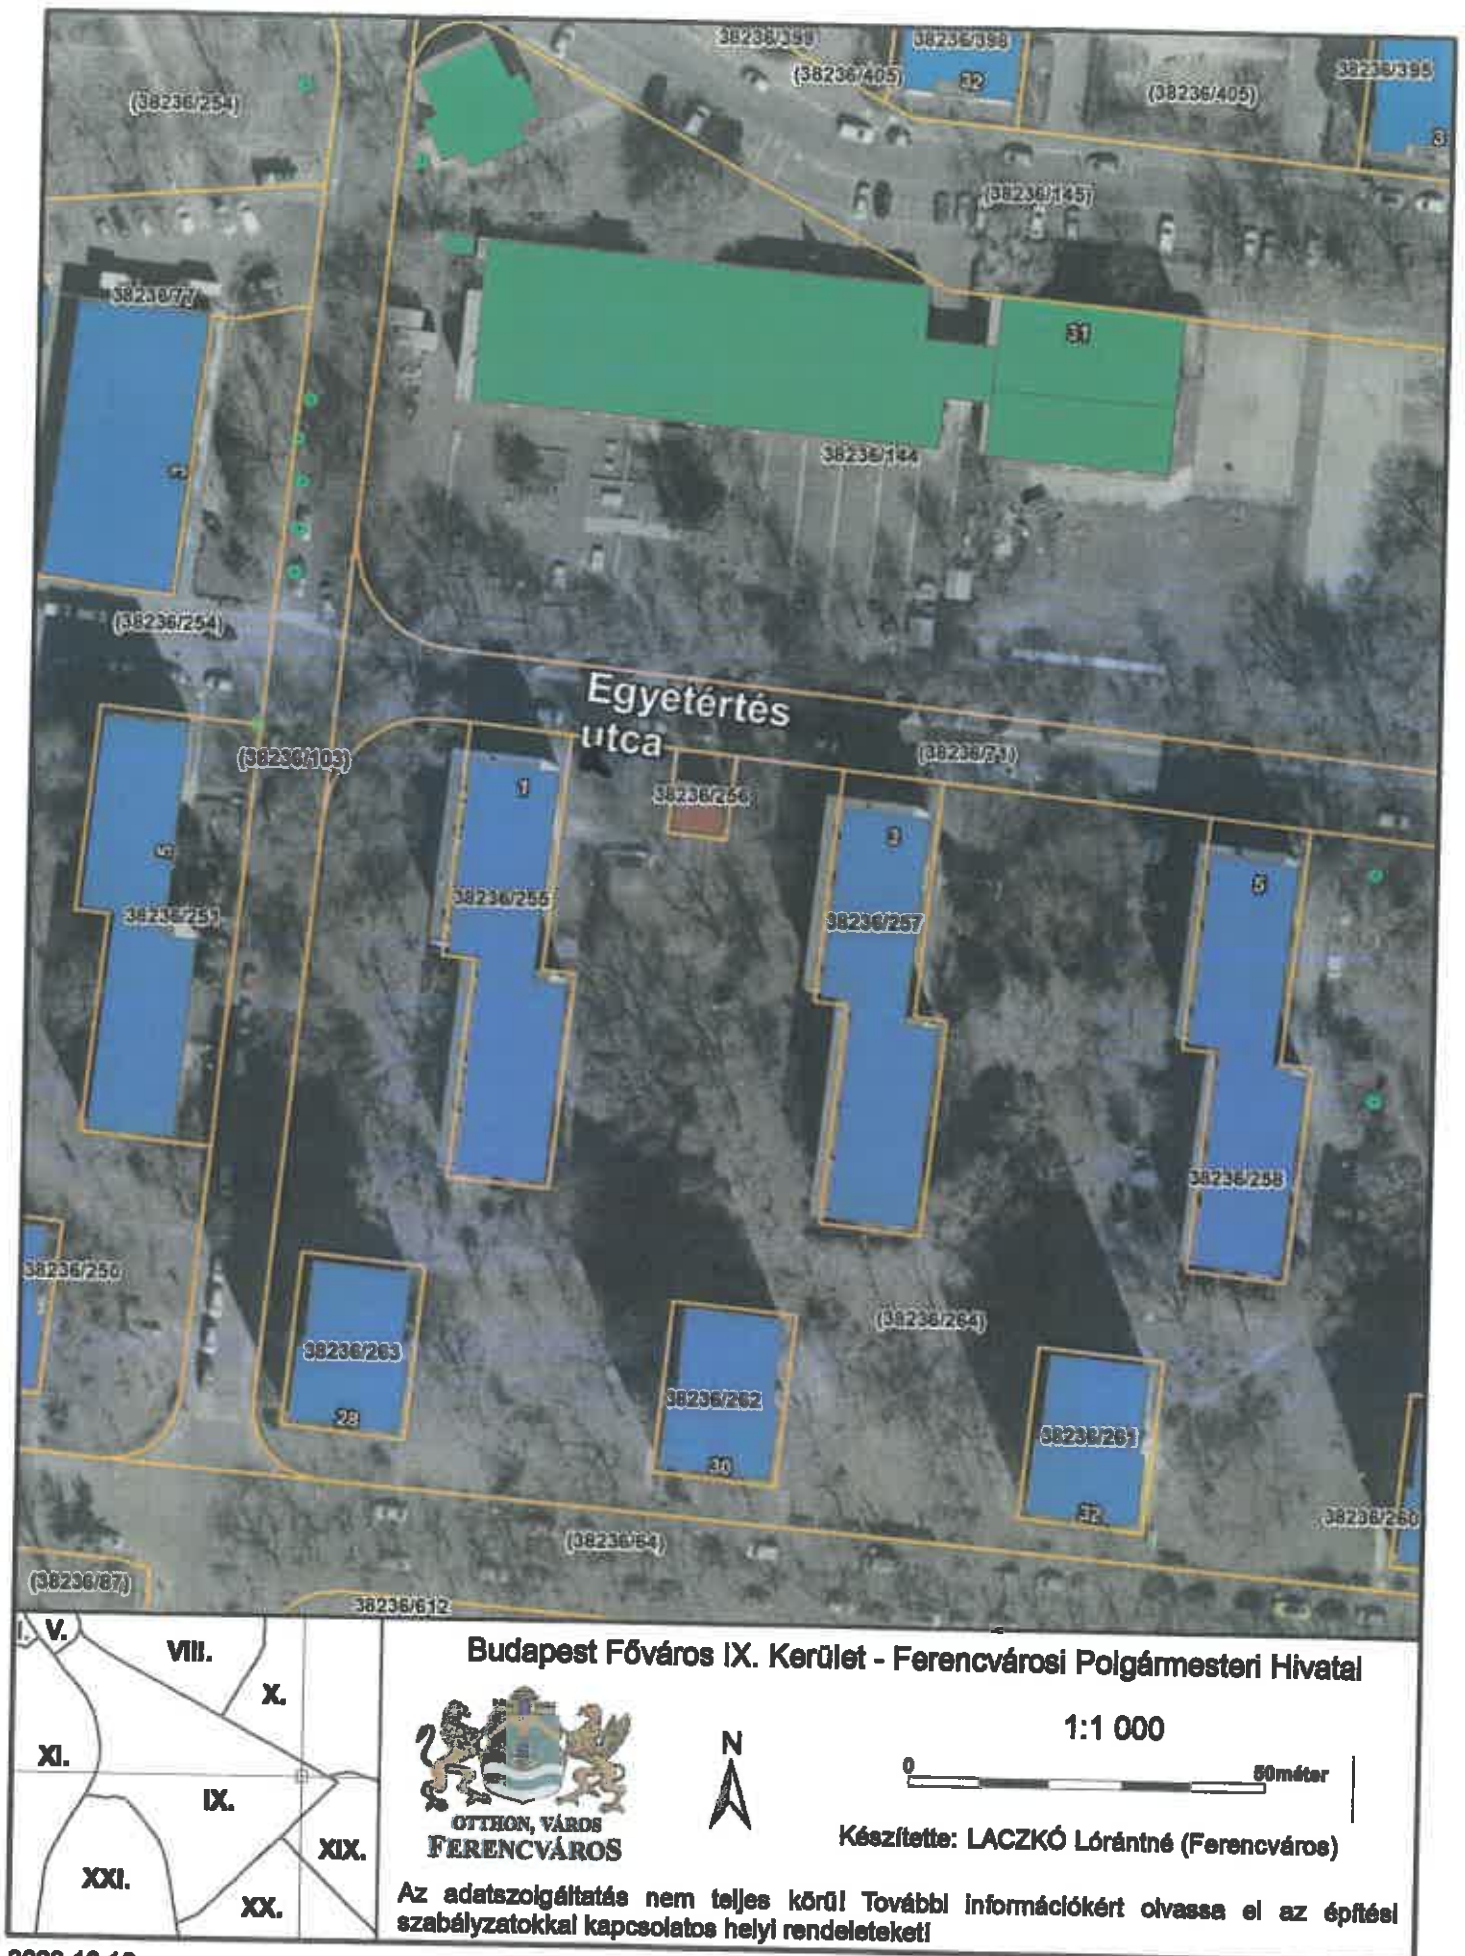


Katuneri kaku, 15569 38286/232

Kraupniraly u. 9, 9,



Tartalom

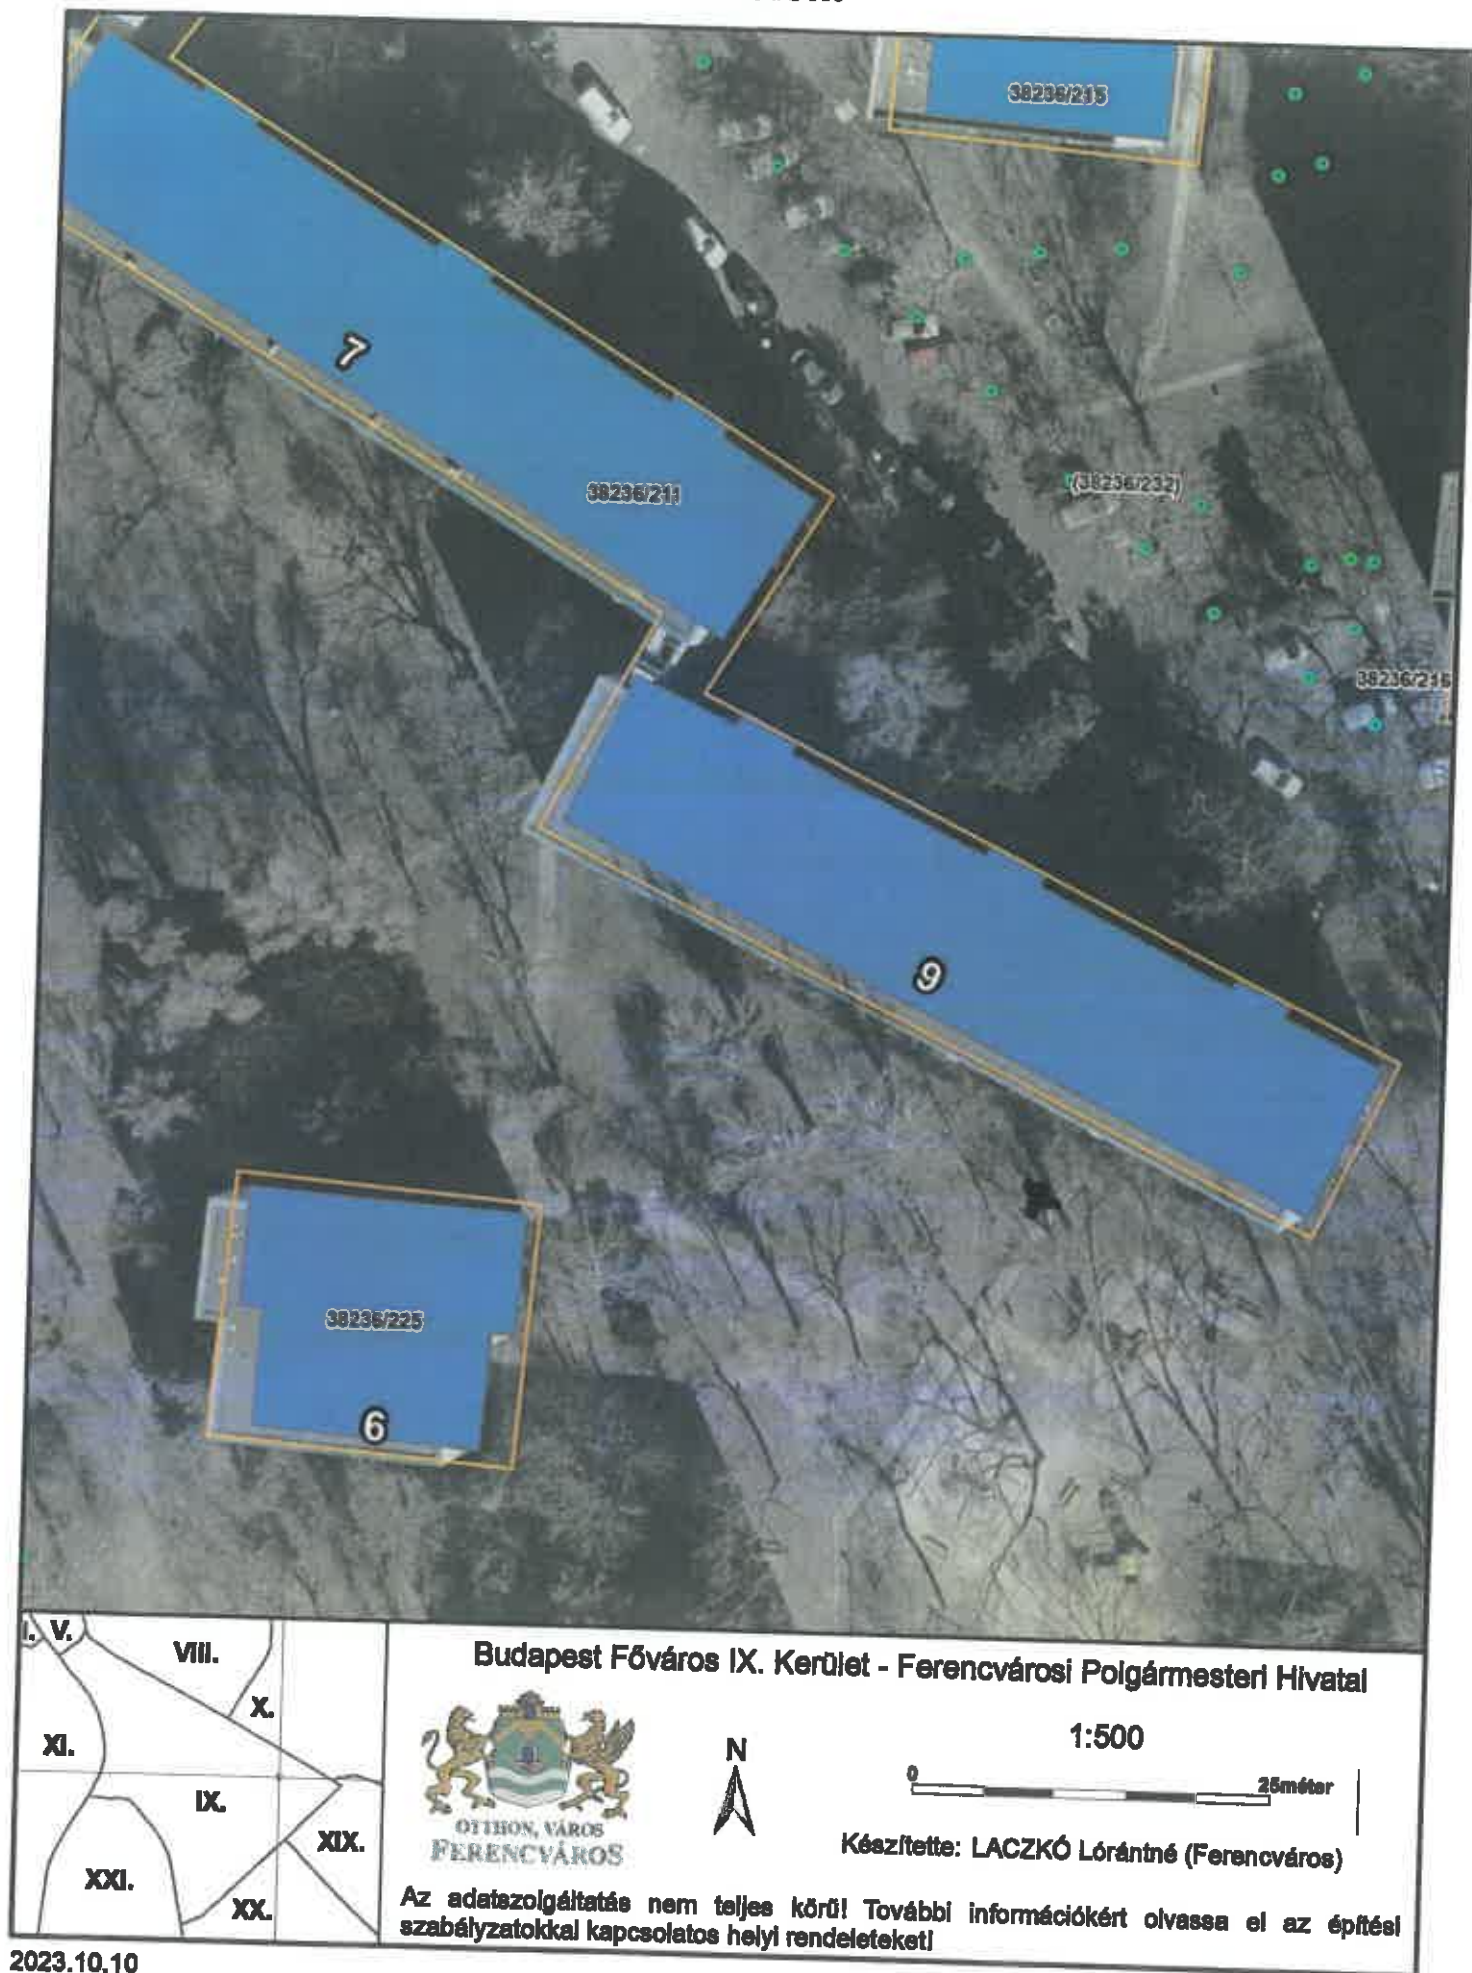

2023.10.10

10.)



Tartalom



